

Contour Next USB: N° de serie 3033006



Nombre: _____ Identificación: _____

LEYENDA



Por debajo del objetivo 0 - 69 mg/dL



Objetivo 70 - 180 mg/dL



Por encima del objetivo 181 - 600 mg/dL



Glucosa en sangre



En ayunas



Antes de comer



Después de comer



Registro



Control



Eliminada



Entrada manual



Entrada de carbohidratos



Entrada de insulina



Comentarios

Informe: Registro desde 25 de junio de 2015 hasta 28 de junio de 2015

Fecha	Mañana 00:00 - 08:00	Mediodía 08:00 - 16:00	Tarde 16:00 - 00:00	Comentarios
	1 NO SE MUESTRAN LOS DIAS SIN MEDICIONES			
viernes 26-jun-2015	07:12 1 406	09:25 2 167	17:45 5 223	(1) En ayunas
		13:56 3 160	20:54 6 244	(2) En ayunas
		15:48 4 99		(3) En ayunas
				(4) Después de comer
sábado 27-jun-2015	01:45 1 218	10:18 3 293	20:02 5 338	(5) En ayunas
	07:17 2 263	13:43 4 186		(2) En ayunas
		15:38 322		(3) En ayunas
				(4) Después de comer
				(5) Después de comer

Contour Next USB: N° de serie 3033006



Nombre: _____ Identificación: _____

LEYENDA

Por debajo del objetivo 0 - 69 mg/dL
 Objetivo 70 - 180 mg/dL
 Por encima del objetivo 181 - 600 mg/dL

Glucosa en sangre
 En ayunas
 Antes de comer
 Después de comer
 Registro
 Control
 Eliminada

Entrada manual
 Entrada de carbohidratos
 Entrada de insulina
 Comentarios

Informe: Registro desde 25 de junio de 2015 hasta 28 de junio de 2015

Fecha	Mañana 00:00 - 08:00				Mediodía 08:00 - 16:00				Tarde 16:00 - 00:00				Comentarios
domingo 28-jun-2015	07:21 1		249		11:09 2		159		17:18 4		210		(1) En ayunas
					13:45 3		90		23:07 5		358		(2) Después de comer (3) Antes de comer (4) Después de comer (5) En ayunas

	Mañana 0:00 - 8:00				Mediodía 8:00 - 16:00				Tarde 16:00 - 0:00			
ANÁLISIS DE DATOS	Sin marca				Sin marca				Sin marca			
N° de lecturas	-	4	-	-	1	3	1	3	-	2	-	3
Desviación estándar	-	83	-	-	-	75	-	45	-	-	-	66
Lectura media	-	284	-	-	322	207	90	148	-	291	-	264
Mín. (mg/dL)	-	218	-	-	322	160	90	99	-	223	-	210
Máx. (mg/dL)	-	406	-	-	322	293	90	186	-	358	-	338

Nota: Las lecturas de control y eliminadas no están en el análisis de datos.

Contour Next USB: N° de serie 3033006



Nombre: _____ Identificación: _____

LEYENDA



Por debajo del objetivo 0 - 69 mg/dL



Objetivo 70 - 180 mg/dL



Por encima del objetivo 181 - 600 mg/dL



Glucosa en sangre



En ayunas




Antes de comer



Después de comer

Informe: Día estándar desde 25 de junio de 2015 hasta 28 de junio de 2015

N° de lecturas	17
Promedio Análisis por día	4,3
Días sin análisis	1
Por encima del objetivo (%)	71
Objetivo (%)	29
Por debajo del objetivo (%)	0

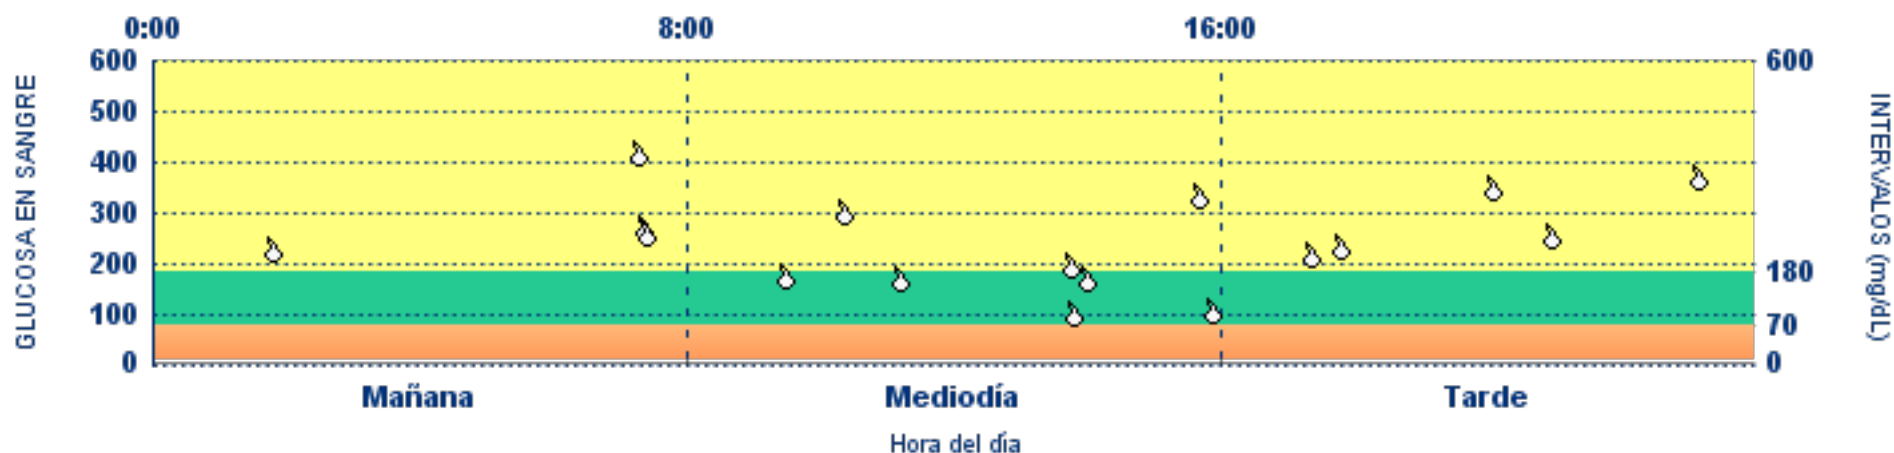

ANÁLISIS DE DATOS	Mañana 0:00 - 8:00				Mediodía 8:00 - 16:00				Tarde 16:00 - 0:00			
	Sin marca	○	🍏	🍴	Sin marca	○	🍏	🍴	Sin marca	○	🍏	🍴
N° de lecturas	-	4	-	-	1	3	1	3	-	2	-	3
Lectura media	-	284	-	-	322	207	90	148	-	291	-	264
Desviación estándar	-	83	-	-	-	75	-	45	-	-	-	66
Por encima del objetivo (%)	-	100	-	-	100	33,3	-	33,3	-	100	-	100
Objetivo (%)	-	-	-	-	-	66,7	100	66,7	-	-	-	-
Por debajo del objetivo (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Las lecturas de control y eliminadas no están en el análisis de datos.

Contour Next USB: N° de serie3033006




Nombre: _____ Identificación: _____

LEYENDA	Glucosa en sangre	Por debajo del objetivo 0 - 69 mg/dL	Objetivo 70 - 180 mg/dL	Por encima del objetivo 181 - 600 mg/dL
---------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------

Informe:Semana estándar desde 25 de junio de 2015 hasta 28 de junio de 2015

N° de lecturas	17
Promedio Análisis por día	4,3
Días sin análisis	1
Por encima del objetivo (%)	71
Objetivo (%)	29
Por debajo del objetivo (%)	0

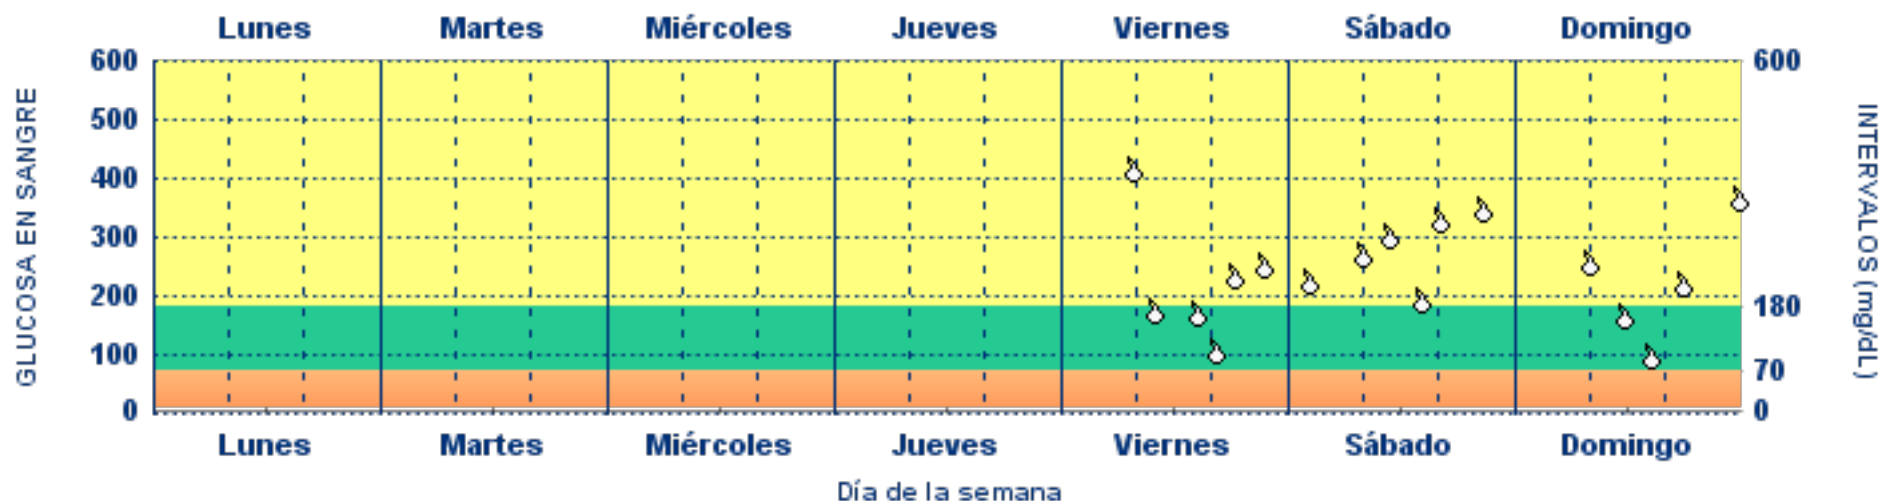

ANÁLISIS DE DATOS	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Entre sem.	Fin de sem.	Total
N° de lecturas	-	-	-	-	6	6	5	6	11	17
Lectura media	-	-	-	-	217	270	213	217	244	234
Desviación estándar	-	-	-	-	106	59	100	106	82	89
Mínimo (mg/dL)	-	-	-	-	99	186	90	99	90	90
Máximo (mg/dL)	-	-	-	-	406	338	358	406	358	406

Nota: Las lecturas de control y eliminadas no están en el análisis de datos.

Contour Next USB: N° de serie 3033006



Nombre: _____ Identificación: _____

LEYENDA



Por debajo del objetivo 0 - 69 mg/dL



Objetivo 70 - 180 mg/dL



Por encima del objetivo 181 - 600 mg/dL



En ayunas



Antes de comer




Después de comer

Informe: Resumen de lecturas desde 25 de junio de 2015 hasta 28 de junio de 2015

RESUMEN DE DATOS	
N° de lecturas	17
Mín. (mg/dL)	90
Máx. (mg/dL)	406
Lecturas de control	0
Lecturas eliminada	0
Promedio Análisis por día	4,3
Días cubiertos	4
Días sin análisis	1
Lectura A1c	0
Entradas de carbohidratos	0
Entradas de insulina	0

Lectura por intervalo (%)

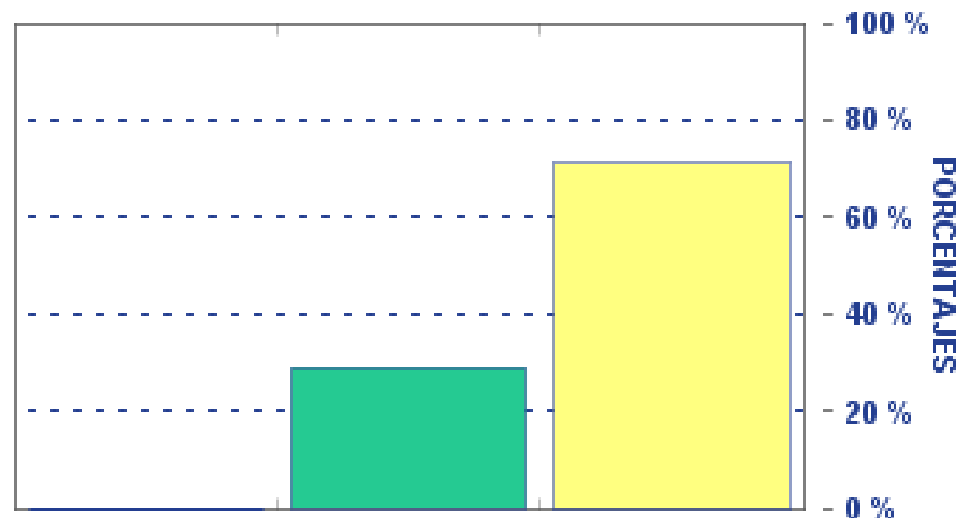

Por debajo del objetivo Objetivo Por encima del objetivo

ANÁLISIS DE DATOS	N° de lecturas	Media (mg/dL)	Desviación estándar (mg/dL)	Por encima del objetivo (%)	Objetivo (%)	Por debajo del objetivo (%)	Mín. (mg/dL)	Máx. (mg/dL)
Sin marca	1	322	-	100	-	-	322	322
En ayunas	9	260	82	77,8	22,2	-	160	406
Antes de comer	1	90	-	-	100	-	90	90
Después de comer	6	206	81	66,7	33,3	-	99	338

Nota: Las lecturas de control y eliminadas no están en el análisis de datos.